
ФИЛТАНК
filtank.ru тел.: 8 (800) 500-96-47 info@filtank.ru

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
на проектирование и изготовление станции пожаротушения и повышения давления (ПНС)

1.	**Заказчик:**
	Расположение объекта:
2.	**Контактное лицо:**
	Телефон:
3.	**E-mail:**

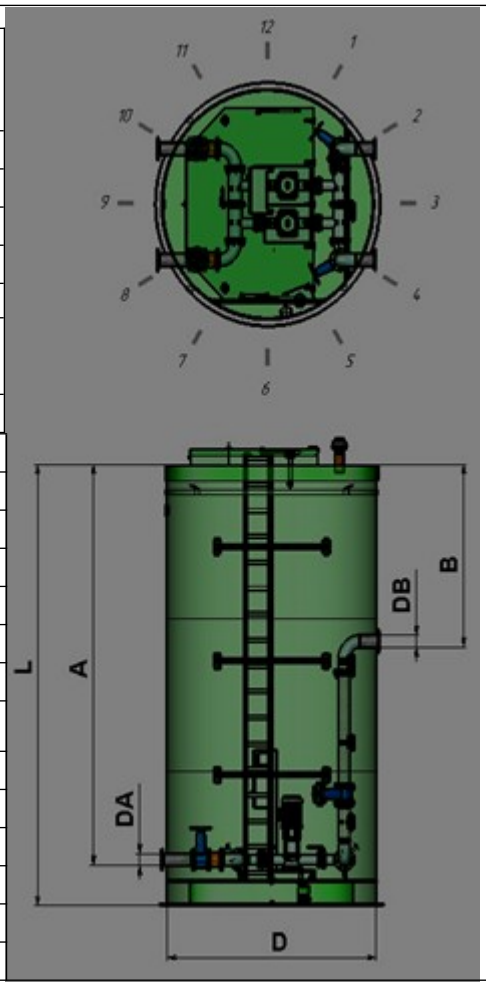

1.Параметры для подбора станции пожаротушения и повышения давления		
Максимальный расход, м.куб/час.		
Общий напор м.		
Температура перекачиваемой жидкости, С		
Существующий напор на входе в станцию(подпор),м		
Количество насосов, шт.:	Рабочих ○	Резервных ○
Вид перекачиваемой жидкости:	Техническая вода ○	Водопроводная вода ○
Максимальное давление в системе, бар		

2. Параметры патрубков		
Подводящего трубопровода.		
Глубина залегания подводящего трубопровода, А		мм
Диаметр подводящего трубопровода, DA		мм
Направление подводящего трубопровода, в часах.		
Количество подводящих трубопроводов, шт.		шт
Материал подводящего трубопровода		
Предполагаемый тип соединения подводящего трубопровода (фланец или другой)		
Напорного трубопровода.		
Глубина залегания напорного трубопровода, В мм.		мм
Диаметр напорного трубопровода, DB, мм.		мм
Направление напорного трубопровода, в часах.		
Количество напорных трубопроводов, шт.		шт
Материал напорного трубопровода		

3. Система управления				
Пуск:	Прямой ○	Плавный ○	Звезда/треугольник ○	Частотный преобразователь ○
Исполнение щита управления		Уличное ○		В помещении ○
Направление ввода кабелей, часы				
Аварийная сигнализация:		Сирена ○		Маячок ○
Диспетчеризация ○		Двойной ввод питания с АВР ○		

Дата _____ ФИО _____

Должность_____ подпись_____